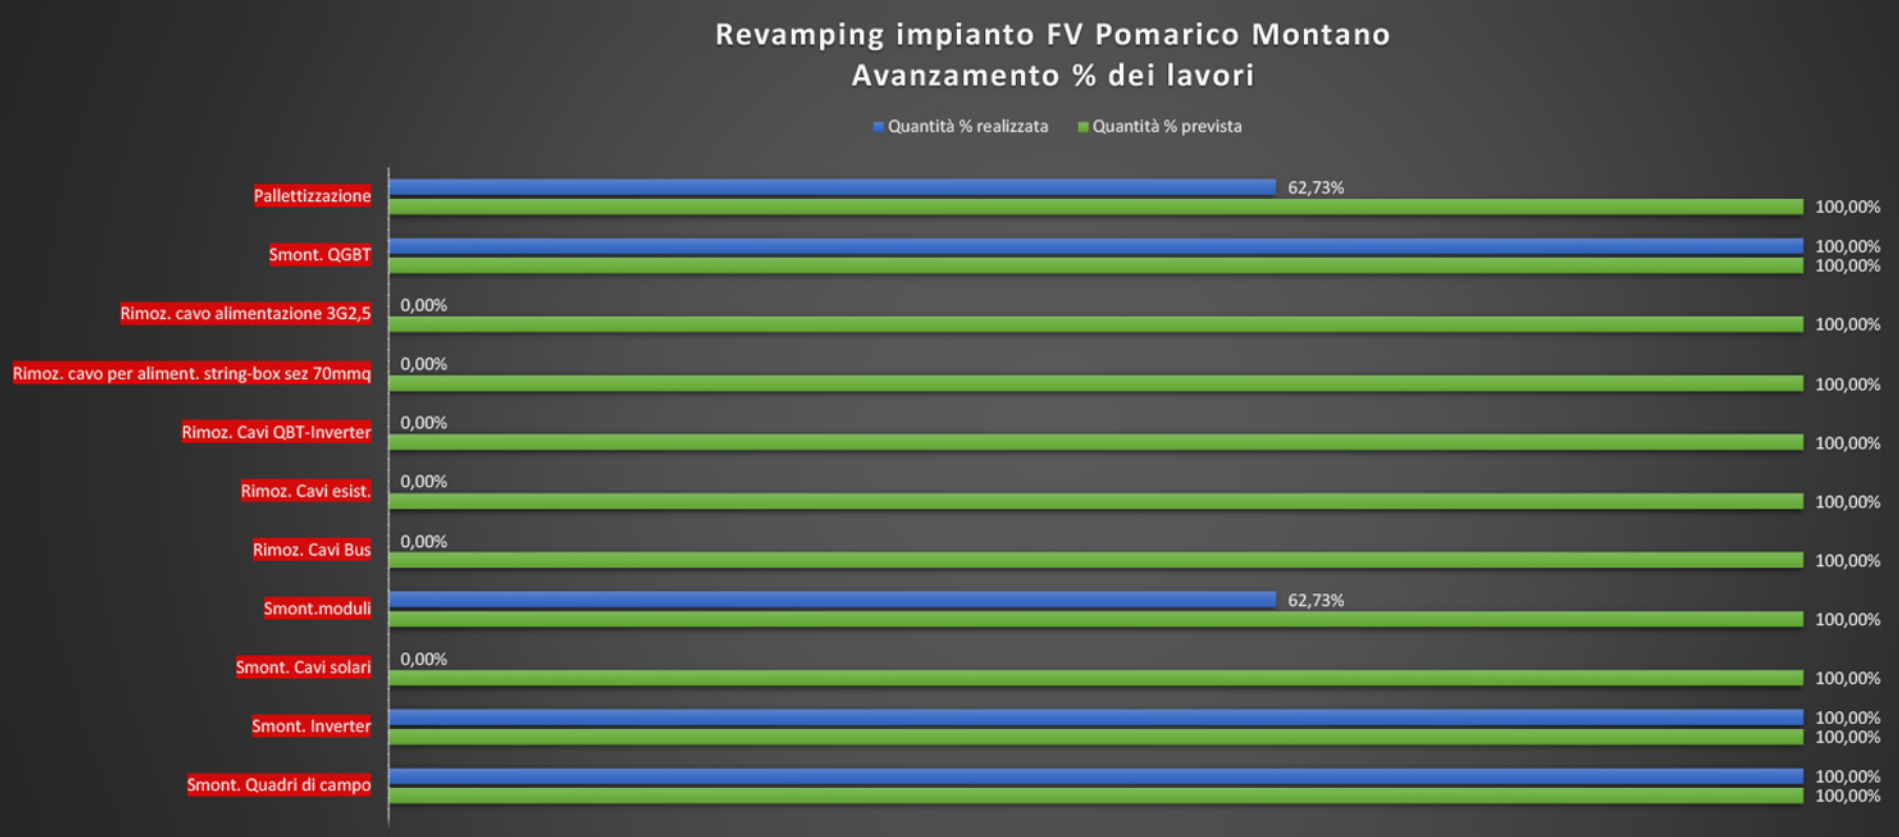
Revamping impianto FV Pomarico Montano
Avanzamento % dei lavori
Quantità % realizzata
Quantità % prevista
Pallettizzazione
62,73%
100,00%
Smont. QGBT
100,00%
100,00%
Rimoz. cavo alimentazione 3G2,5
0,00%
100,00%
Rimoz. cavo per aliment. string-box sez 70mmq
0,00%
100,00%
Rimoz. Cavi QBT-Inverter
0,00%
100,00%
Rimoz. Cavi esist.
0,00%
100,00%
Rimoz. Cavi Bus
0,00%
100,00%
Smont.moduli
62,73%
100,00%
Smont. Cavi solari
0,00%
100,00%
Smont. Inverter
100,00%
100,00%
Smont. Quadri di campo
100,00%
100,00%